


PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KROTOSZYNIE

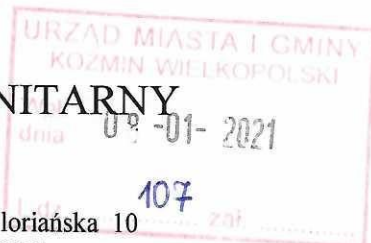

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych 627253235
- PPIS w Krotoszynie 627252635
- fax 627220591
- e-mail: sekretariat@psse-krotoszyn.pl
- kierownik oddziału nadzoru 627253234 wew.45
- oddział nadzoru sekcja higieny komunalnej 627253234 wew. 38
- e-mail: higiena.komunalna@psse-krotoszyn

ul. Floriańska 10
63-700 Krotoszyn
www.psse-krotoszyn.pl

ON-HK.9020.16.2021

oryginał/kopia
Krotoszyn, 04.01.2021r.

**OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY
SZACOWANIE RYZYKA ZDROWOTNEGO KONSUMENTÓW
NA TERENIE GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI STREFA
ZAOPATRZENIA
(od 1.01.2020 do 31.12.2020)**

Na podstawie § 23 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294 z późn. zm.)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie
stwierdza**

1. Na terenie gminy Koźmin Wielkopolski ludność zaopatrywana jest w wodę przez następujących producentów:

1. Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Koźminie Wielkopolskim
ul. Floriańska 21
2. Zakład Usług Komunalnych w Gostyniu

2. Informacje:

- a) wielkość produkcji wody:
Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Koźminie Wielkopolskim
2647 m³/d
- b) liczba ludności zaopatrywanej w wodę: ok. **13900 osób**
- c) jakość wody, sposób jej uzdatniania i dezynfekcji :
Jakość wody na podstawie badań PPIS i producentów wody na przestrzeni całego roku odpowiadająca parametrom rozporządzenia, wodociągi na terenie gminy ocenione zostały pozytywnie. Uzdatnianie wody polega na jej filtrowaniu w zamkniętych filtrach piaskowo-żwirowych (odżelazianie i odmanganianie), odbarwianiu za pomocą związków glinu, wytrącania i sedymentacji i okresowa dezynfekcja wody za podchlorynem sodu.
- d) przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów: w 2020 roku notowano przekroczenia dopuszczalnych parametrów

PPPW	Data pobrania próbki	Nr sprawozdania	Przekroczone parametry
SUW Koźmin Wlkp. ul. Wierzbowa	18.08.2020r.	HKL/N-959/2020	Bakterie gr. Coli 1 j.t.k.

PPPW	Data pobrania próbki	Nr sprawozdania	Przekroczone parametry
Wałków 7 sklep	14.07.2020r.	HKL/N-805/2020	Mangan ogólny 50 mg/l Twardość ogólna >650 mg/l

- e) zgłoszone niepożądane reakcje związane ze spożyciem wody: nie zgłaszano niepożądanych reakcji
- f) postępowania administracyjne: PPIS w Krotoszynie wydał 5 decyzji administracyjnych dopuszczających wodę wodociągowa do spożycie przez ludzi.
- g) działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne: w 2020 płukano sieć w związku z przekroczeniami twardości ogólnej i manganu ogólnego oraz zwiększono dawkowanie chloru w związku z obecnością bakterii grupy Coli.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KROTOSZYŃNIE
Dominik Wawrzyniak
dr n. farm. Dominik Wawrzyniak

Otrzymuje:
Burmistrz Koźmina Wielkopolskiego

T.H.